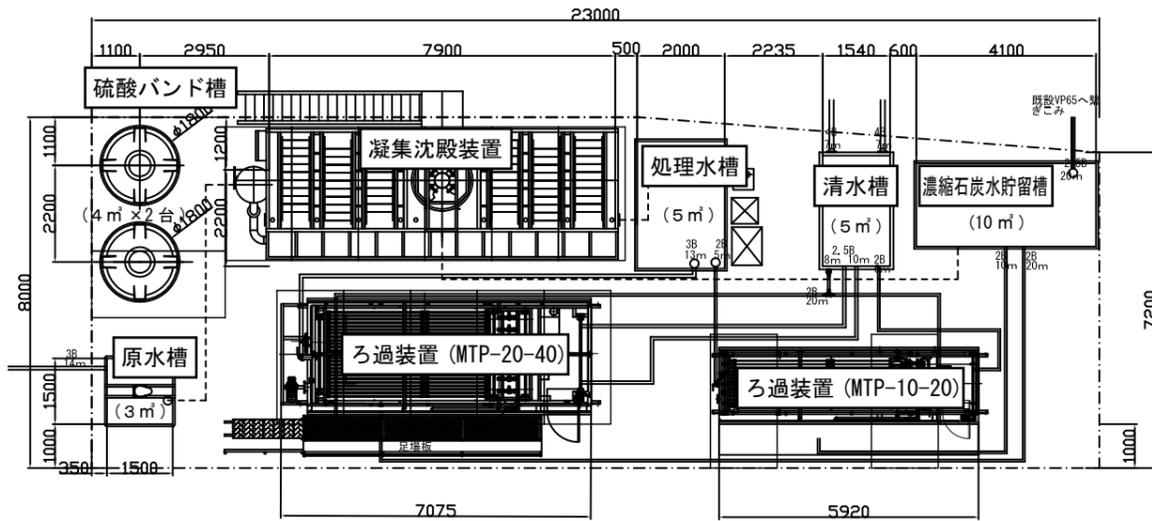
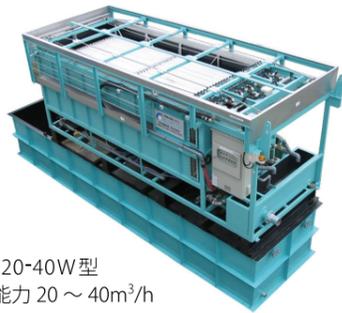


配置レイアウト例



高分子マイクロフィルターろ過装置



MTP-20-40W型
処理能力 20 ~ 40m³/h
※下部のタンクはオプションです。



MTP-10-20W型
処理能力 10 ~ 20m³/h



MTP-05-10W型
処理能力 5 ~ 10m³/h

仕様

型式	全長(m)	全幅(m)	全高(m)	乾燥重量(t)	処理方法	最大処理能力(m ³ /h)	仕様電源	電力量(kw)
MTP-20-40W	6.9	2.7	2.7	6	フィルターろ過方式 (ポンプ併用)	20~40	200/220(V) 50/60(Hz)	12
MTP-10-20W	6.3	1.8	2.7	4		10~20		6.3
MTP-05-10W	4.1	1.8	2.7	2.2		5~10		4

※仕様は予告無しに変更することがあります。
※本装置使用後は、フィルターに含まれた水の重量と槽内に付着した汚泥の重量等により上記重量より増加します。
吊り上げ時のクレーン等の設定や運搬時の過積載にご注意ください。

<条件> 処理能力: 原水濁度 1000mg/ℓ程度、放流濁度 1~150mg/ℓ

製品情報やお問い合わせはこちらまで。

[販売元]

クリアーシステム株式会社

〒755-0058 山口県宇部市大字中山 1115 番地の 10

TEL. 0836-21-5252 FAX. 0836-21-5759

E-mail info@clearsystem.sakura.ne.jp



[製造元]

中村建設株式会社 開発事業部

〒755-0058 山口県宇部市大字中山 1115 番地の 10

TEL. 0836-21-5802 FAX. 0836-21-5759

E-mail info@nakamura-k.jp

クリアーシステム株式会社は中村建設株式会社のグループ会社です。



販売代理店

東京産業株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町 2 丁目 2 番 1 号 (新大手町ビル)

TEL. 03-5203-7864 FAX. 03-5203-0643

クリアーシステム

検索

詳しくはWEBで検索。

<http://www.nakamura-k.jp>

ミズコシタロウ (高分子マイクロフィルター)
と無機系凝集剤 (硫酸バンド) を活用した

石炭水処理システム

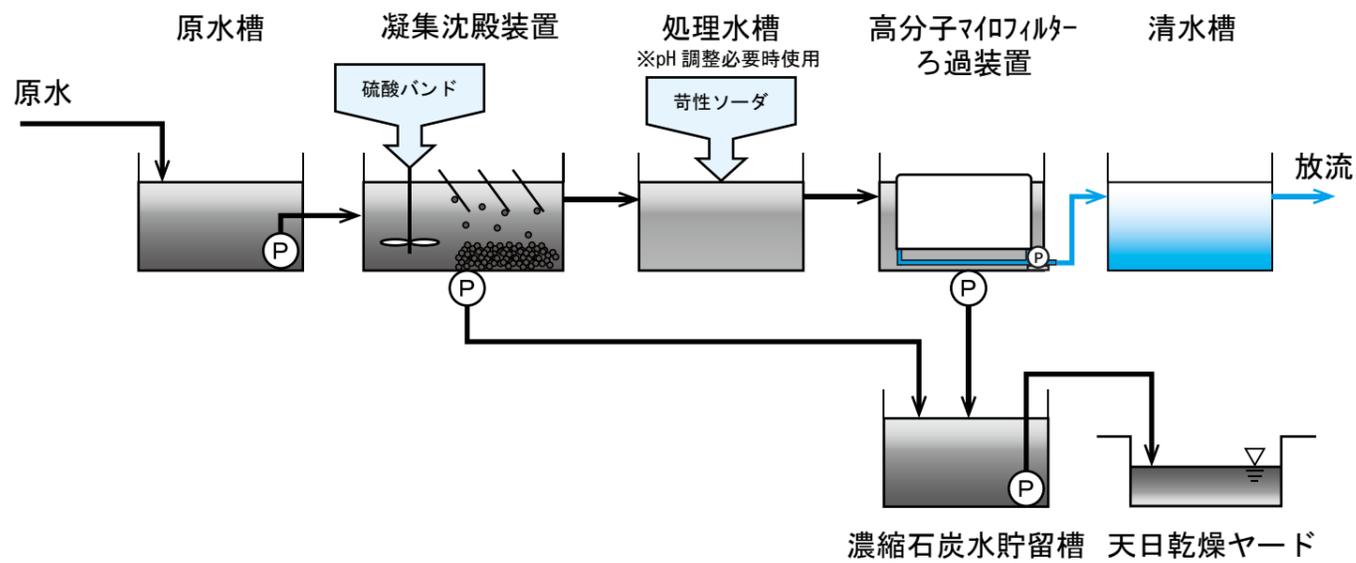

Clear System
クリアーシステム株式会社



石炭水処理システムとは

貯炭場で発生する石炭水を硫酸バンドと高分子マイクロフィルターでろ過処理するシステムです。

システムフロー



水質データ



システム構成



1. 原水槽

貯炭場で発生した石炭水を貯留する槽です。



2. 凝集沈殿装置

硫酸バンド槽から硫酸バンドを投入し、攪拌・凝集させます。



硫酸バンド槽



3. 処理水槽

pHが基準値外の時には苛性ソーダを定量投入し、pH値を中和します。



4. 高分子マイクロフィルターろ過装置

凝集された石炭水を高分子マイクロフィルターでろ過します。



5. 濃縮石炭水貯留槽

凝集沈殿装置と高分子マイクロフィルターろ過装置内に溜まった濃縮石炭水を貯留し、天日乾燥ヤードに移送します。



6. 清水槽

ろ過装置で濾過した処理水を貯留する水槽。濁度計による濁度管理を行います。